

Пульт управления (конденсаторный блок) BOX DYM - S03,S04

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Внимание!
Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с содержанием паспорта



1. Назначение изделия

Ручной пульт управления - предназначен для запуска пусковой обмотки двигателя насоса и защиты двигателя насоса от тепловой нагрузки. Имеет встроенный конденсатор и тепловое реле.

2. Технические характеристики

- Двигатель: однофазный
- Мощность: 1,5–2,2 кВт
- Напряжение/частота: 220-240 В / 50Гц
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающей среды: +5...+55 °С

Модель	Мощность, кВт	Макс. сила тока, А	Емкость конденсатора, mF
BOX DYM S03	1,5	9,7	60
BOX DYM S04	2,2	15,6	70


3. Комплектация пульта управления

1. Клеммная колодка
2. Конденсатор напряжения
3. Тепловое реле
4. Электрический выключатель

4. Схема подключения

Пульт управления готов к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными на табличке прибора.

Внимание! Выполнять подсоединение к соответствующим зажимам клеммной колодки, согласно указанным на схеме цветам проводов.

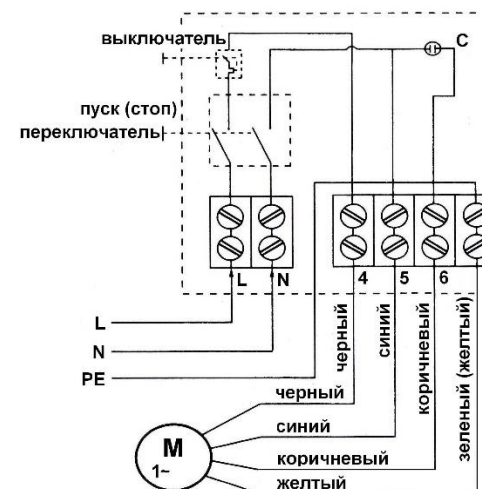

5. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном насосе от электропитания.
4. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

6. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

7. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Импортер:

ООО "ВОДНАСОС"

143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул.

Маршала Неделина, дом 6А, офис 704

Тел.: + 7(495) 109-57-54

Производитель:

NO.88 WANCHANG ROAD WENLING TAIZHOU ZHEJIANG CHINA



Сервисный центр: тел.: _____

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	

Возможные неисправности

При обнаружении неисправности следует отключить прибор от питающей сети и вызвать специалиста для ремонта данного вида оборудования или доставить данное оборудование в специализированный сервис для диагностики

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
Прибор не включает насос	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение питания в сети
Прибор не включает насос	Неправильно выполнено подсоединение к соответствующим клеммам клеммной колодки	Проверить подсоединение в соответствии со схемой см. обратную сторону крышки пульта управления
Прибор не включает насос	Неправильно подобран прибор по техническим параметрам	Проверить соответствие мощности прибора и насоса